

תעודת בדיקה מספר 9612321563/א

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג 1953-

פרטי ההזמנה:

שם המזמין: טלטון אלקטרוניקה (1981) בע"מ
כתובת: בנין 23 א, אזור התעשייה ברקן.
תאריך ההזמנה: 27/07/2016
הדוגמה נטלה ע"י בא כוח המזמין

תאור המוצר:

מערכת כריזה מדגם PASO PA8500-VES מתוצרת PASO איטליה.

מהות הבדיקה:

לבדוק התאמה לדרישות הסעיפים הבאים: 8,17,22,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,67, וסעיף 52 של תקן UL1711 והתאמה לסעיף 34 של ת"י 1220 חלק 2, גילוי אש יחידות בקרה" אוקטובר 2014, והתאמה לדרישות סעיף 11.1.5 של תקן 1220 חלק 3 "הוראות התקנה ודרישות כלליות" אוקטובר 2014

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בת תקן

תעודה זו מכילה 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו

1. כללי:

הובאה לבדיקה ע"י בא כוח המזמין, כריזה מדגם PASO PA8500-VES מתוצרת PASO איטליה, חלקי מערכת המפורטים שלהלן הותקנו ע"י המזמין בתוך ארון תקשורת מתחתי במידות של 600x530x1230 עמדות מיקרופון והרמקולים מיועדים להתקנה באתר:

שם היצרן	דגם	תאור
Paso	CR8506-V	בקר כולל עמדת מיקרופון
Paso	RT8506-V	נתב שמע
Paso	PMD250 (250W)	מגברים (2 יחידות 1 לגיבוי)
Paso	AW5624 (160W)	מגברים (3 יחידות 1 לגיבוי)
ADVICE	AR2713-2U-BK	מטען מצברי גיבוי
VandalVeto	65AH 12v	2 מצברים
Paso	PMB132/12-V	עמדת מיקרופון
Paso	PMB132-V	עמדת מיקרופון
VEGA	JVS1-C	התקן הגנה מפני מתחי מעבר

מסקנות:

יחידת הבקרה שנבדקה מתאימה לדרישות סעיפי התקן שנבדקו.

הערות:

- יש לוודא שההספק המרבי של כל הרמקולים המחוברים לכל מגבר לא יעלה על הספק המוצא כמתואר הנ"ל.
- קו פיקוד הפעלת מערכת הכריזה מרכזת גילוי אש וקו דיווח תקלה ממערכת כריזה לרכזת יהיה בקו מבוקר בלבד.
- יש לוודא חיבור הארקה למארז הכריזה בהתאם לחוק החשמל וחיבור מתח זינה לפי תקן 1220 חלק 3
- בדיקת התקנה מערכת כריזה תבוצע לפי דרישות סעיף 11.1.5 של תקן 1220 חלק 3 "הוראות התקנה ודרישות כלליות" אוקטובר 2014.
- יש לוודא בכל ארון של מערכת מותקנת התקן הגנה מפני מתחי מעבר מדגם JVS1-C מתוצרת חברת VEGA.
- בקרת קווי חיבור הרמקולים מבוצעת ע"י בקר מדגם CR8506-V וכרטיס סוף קו או ע"י שימוש ברמקול בעל עכבת מתאימה המחובר "כרמקול אחרון בקו" על מנת לקבל דיווח נתק מניתוק רמקול אחד.

תאריך הדפסת המסמך: 25.12.2016

שם החתום: חזני
הפקיד: מהנדס בכיר

להלן פרוט עמדות מיקרופון והרמקולים המיועדים להתקנה עם המערכת:


שם היצרן	דגם	תאור
Paso	PMB132/12-V	עמדת מיקרופון
Paso	PMB132-V	עמדת מיקרופון
SHOW	CSL-6106	רמקול
SHOW	SC-30AH	רמקול
ARMYBEAT	SA3-30B SA3-22F CS-249 SA10-66Q	רמקולים מדגמים
Paso	C-51/20-HF	רמקול

2. תמונות המערכת:
המסד

התקן הגנה
כנגד ברקים



התקן סוף קו

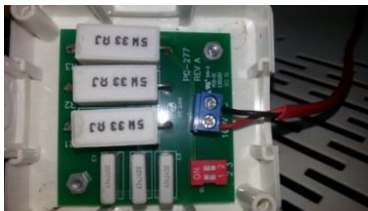

שם החתום: חזקי כהן
הפקיד: מהנדס בכיר